
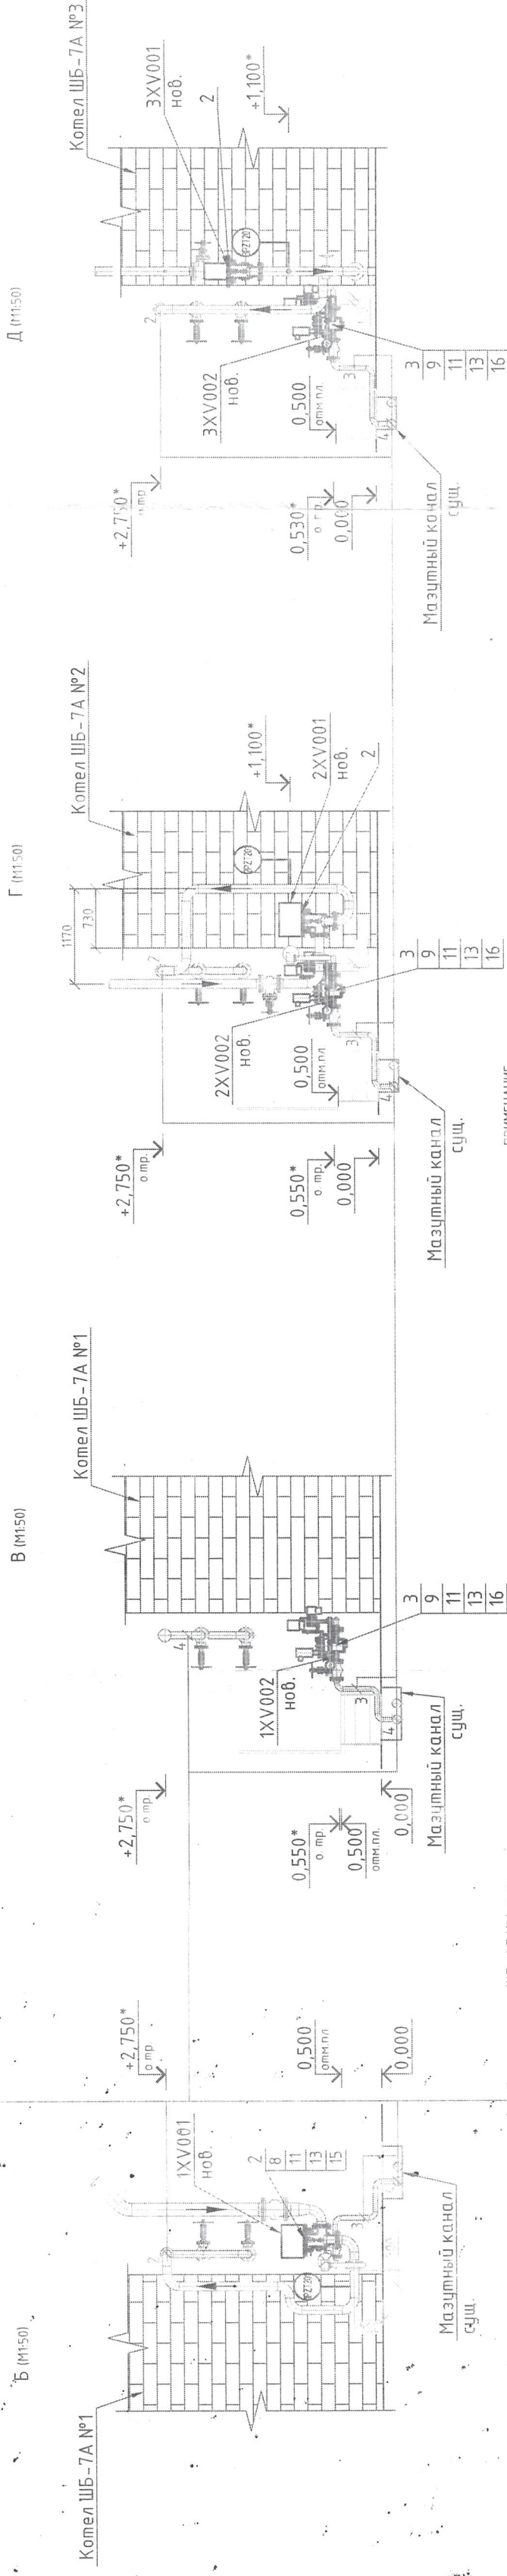


Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Несколько
Трубы, фасонные детали и арматура				
1	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	1	395,0
2	ТУ 3742-002-20652433-03	Котел газопотребляющий сгорелый	3	73,0
3	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	3	71,0
4	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	1	75,0
5	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	1	20,0
6	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	1	12,0
7	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	4	11,8
8	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	6	4,9
9	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	6	2,2
10	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	68	0,24
11	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	14	3,72
12	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	96	0,065
13	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	144	0,034
14	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	4	-
15	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	6	-
16	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	6	-
17	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	0,5	3152
18	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	1	5,23
Приборы КИП				
19	ГОСТ 18752-2001	Котел газопотребляющий сгорелый	30	-
20	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	24	10,5
21	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	6	11,05
22	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	35	2,76
23	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	24	10
24	ТУ 3742-002-46578971-2006	Котел газопотребляющий сгорелый	6	10
Материалы КИП				
ГОСТ 18752-2001	ГОСТ 18752-2001	ГОСТ 18752-2001	0,3	-
ГОСТ 18752-2001	ГОСТ 18752-2001	ГОСТ 18752-2001	0,5	-
ГОСТ 18752-2001	ГОСТ 18752-2001	ГОСТ 18752-2001	3,8	-

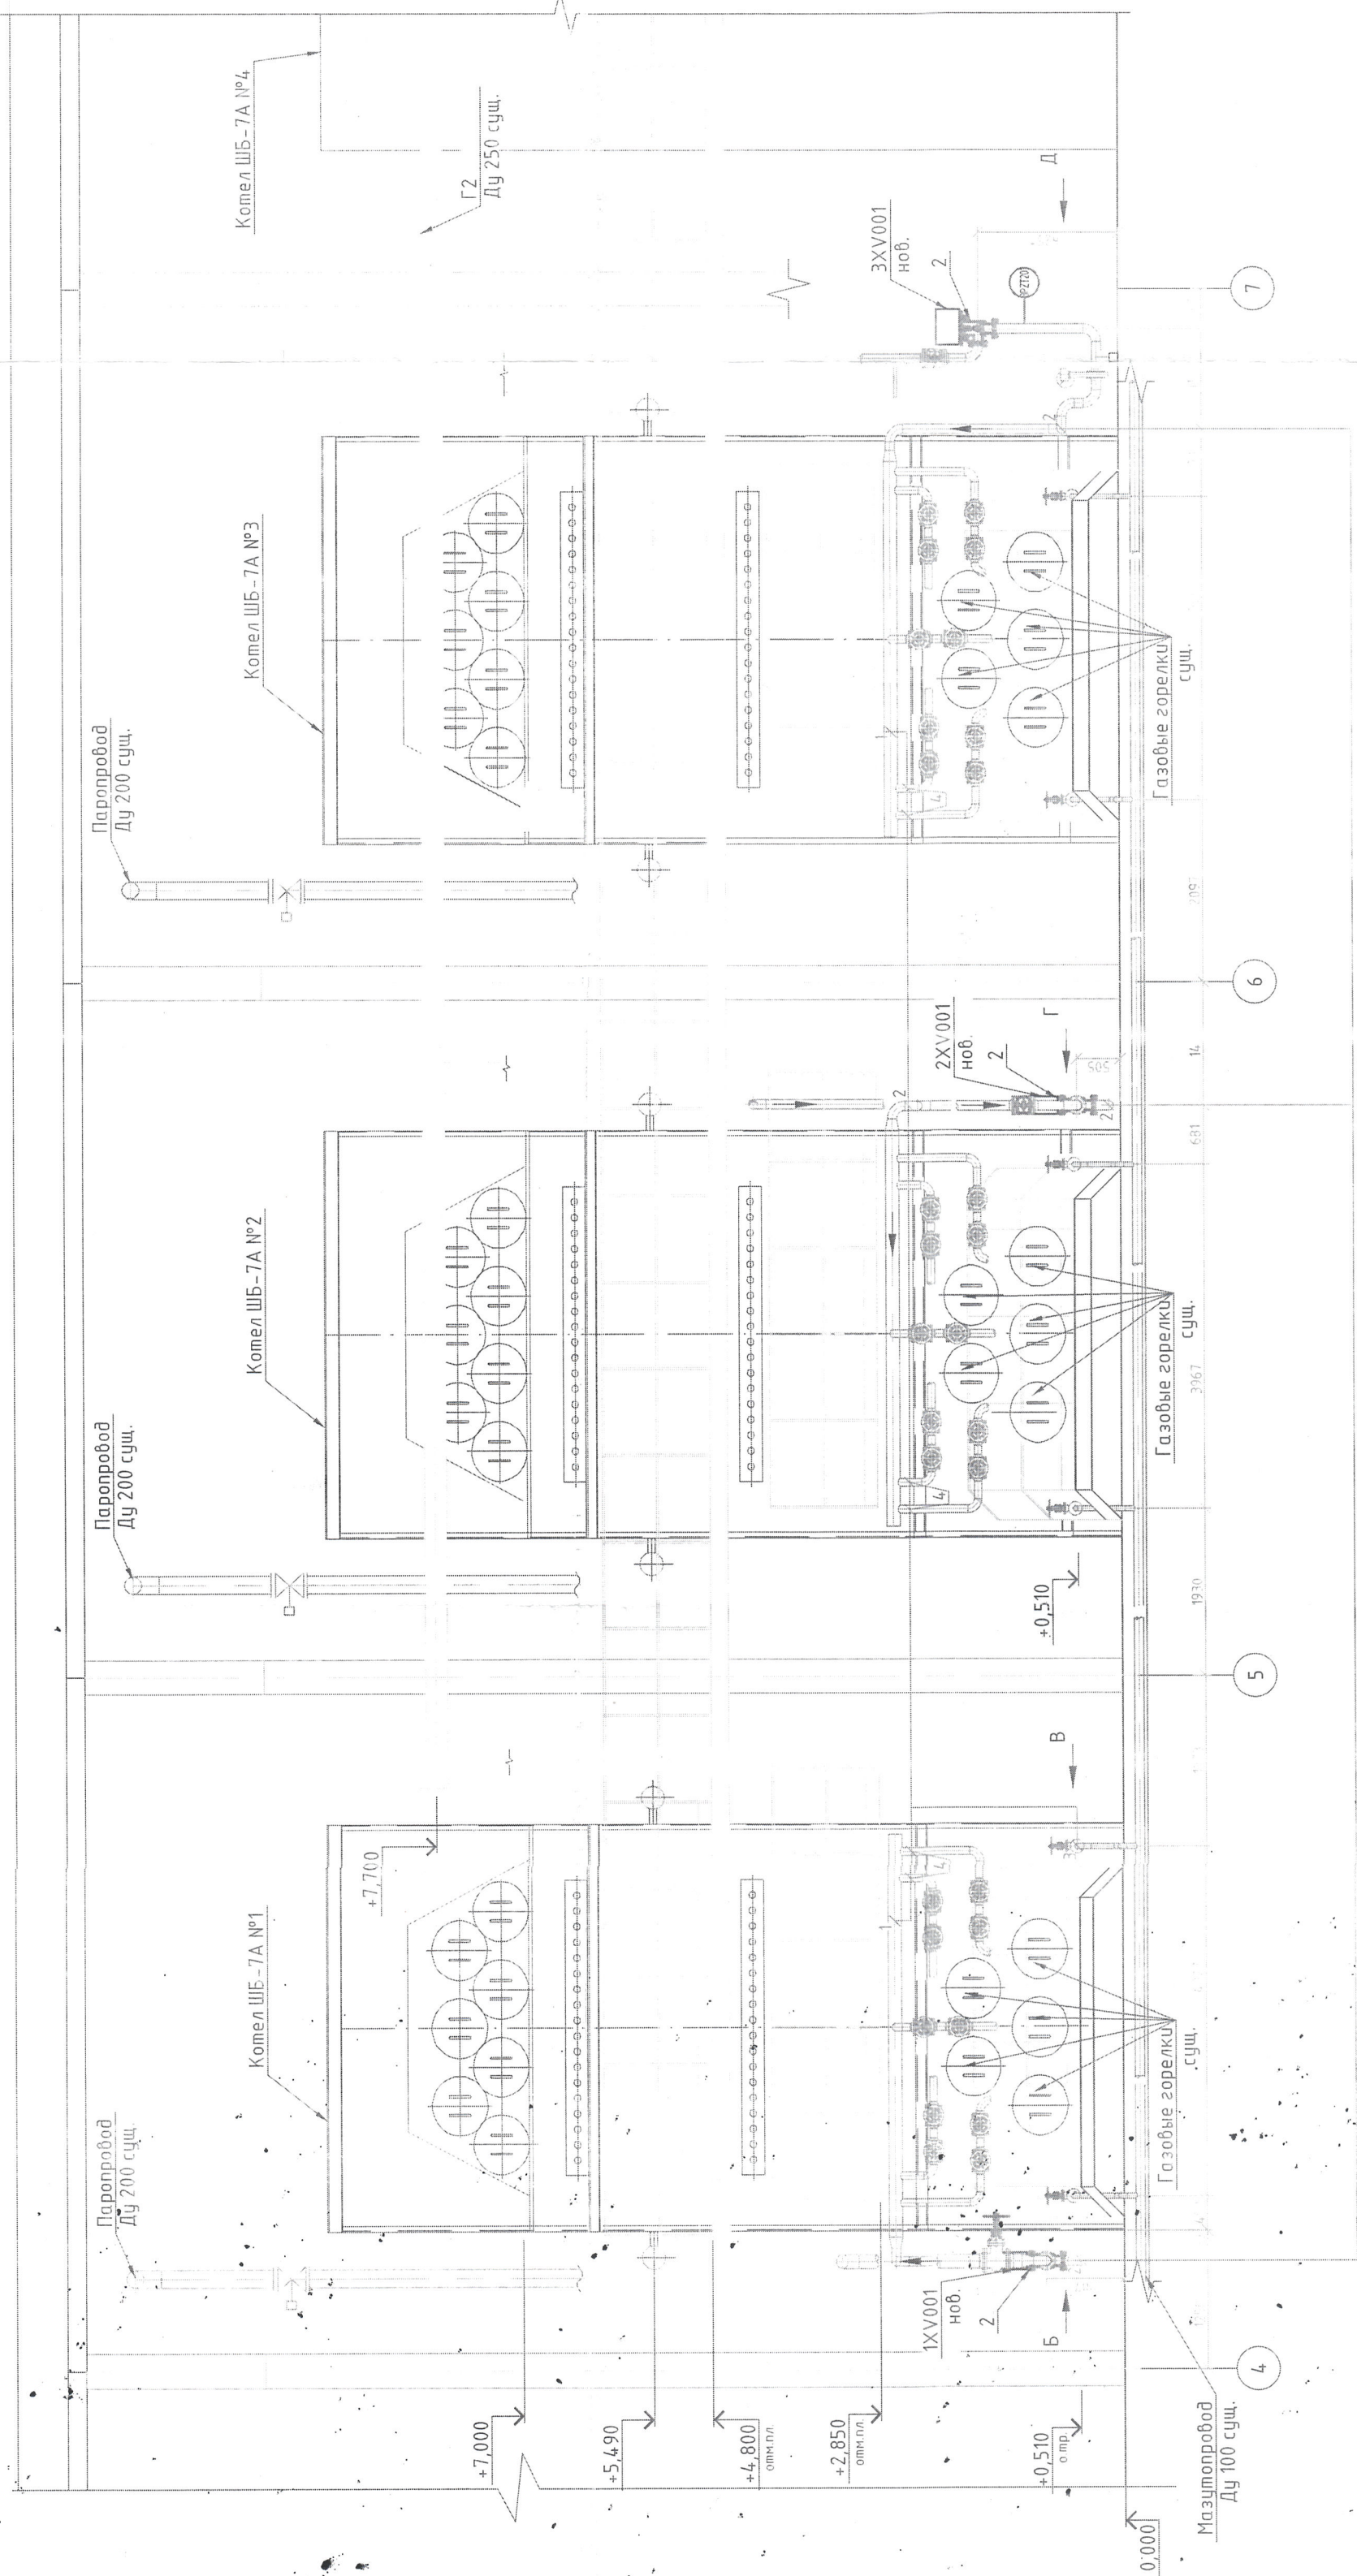

- ПРИМЕЧАНИЕ
- Настоящий чертеж предназначен для изготовления котлов на заказ.
 - Место установки котлов должно быть указано в проекте.
 - Место установки котлов должно быть указано в проекте.
 - Место установки котлов должно быть указано в проекте.
 - Место установки котлов должно быть указано в проекте.

В ПРОИЗВОДСТВЕ
ООО «Амурская НПЗ»
23.04.2024
ЗАМ. ТЕХ. ДИР. ПО РАЗВИТИЮ
М.А. ВАСИЛЬЕВ

23-27-23-ТХ		ООО «Амурская НПЗ»	
		Цех теплогазоснабжения	
		Участок теплопункта №2	
		Спецификация	
		Лист	
		Р	
		3	